検体検査(外注) 内容変更のお知らせ
(VWF・TRACP-5b・ミオグロビン)

26-020 (2026 Sep.)
サポートライン 2147

このたび, 掲題の検査項目(外注)について, 検査内容を変更いたします.

診療科のみなさまには, ご理解いただきますようお願いいたします.

2026年 10月 1日 (木) 以降 受付分より

- **内容変更項目　：以下 表の通り**
- **検査場所　：LSIメディエンス(外注)**

検査項目	変更内容	変更後	変更前
von Willebrand因子(活性) (6535 / 2B480)	検査会社	エスアールエル	
	検査方法	ラテックス免疫比濁法	固定血小板凝集法
	基準範囲	非O型　：61 - 240 % O型　：48 - 202 %	60 - 170 %
	結果単位	%	同左
	JLAC10	2B480-0000-022-062	2B480-0000-022-316
	変更理由	感受性が改善される測定試薬に変更のため	
酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ5b (TRACP-5b) (6474 / 3B222)	検査会社	ビー・エム・エル	
	基準範囲	男性　：170 - 590 女性(閉経後)：120 - 420 女性(閉経前)：250 - 770	男性　：同左 女性(YAM*)：120 - 420
	結果単位	mU/dL	同左
	変更理由	測定試薬添付文書の改訂による	
ミオグロビン (1358 / 5C090)	検査会社	エスアールエル	
	検査方法	CLEIA	CLIA
	基準範囲	男性　：15.8 - 105.9 女性　：10.5 - 70.0	男性　：154.9 以下 女性　：106.0 以下
	結果単位	ng/mL	同左
	JLAC10	5C090-0000-023-052	5C090-0000-023-051
	変更理由	相関のよい試薬に変更のため	

* YAM: Young Adult Mean
健常閉経前女性(30～44歳)で確立された平均±1.96SDの範囲

検査部：増田(PHS：2144)・山本(PHS：82030)・橋本(PHS：2141)

京都大学医学部附属病院検査部
https://clinical-lab.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
kensa@kuhp.kyoto-u.ac.jp

一次サンプル
採取マニュアル


von Willebrand因子(活性)

26-020 (2026 Sep.)
サポートライン 2147

感受性が改善される測定試薬に変更します. これに伴い, 検査方法・基準値が変更となります.

検査項目	変更内容	変更後	変更前
von Willebrand因子(活性) (6535 / 2B480)	検査会社	エスアールエル	
	検査方法	ラテックス免疫比濁法	固定血小板凝集法
	基準範囲	非O型　：61 - 240 % O型　　：48 - 202 %	60 - 170 %
	結果単位	%	同左
	JLAC10	2B480-0000-022-062	2B480-0000-022-316
	変更理由	感受性が改善される測定試薬に変更のため	

- **新旧二法の相関**

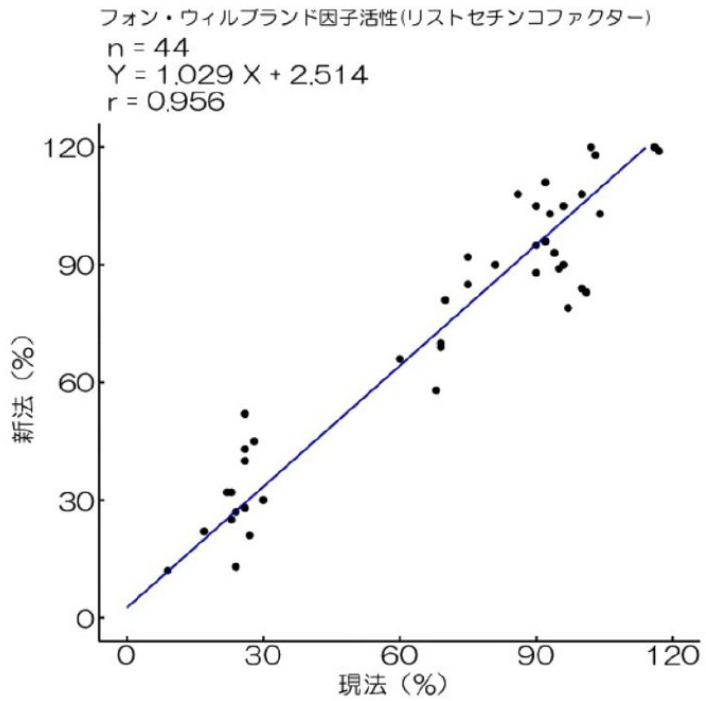


SRL NEWS No.2026-013

ミオグロビン

相関の良い測定試薬に変更します. これに伴い, 測定方法・基準値が変更になります.

検査項目	変更内容	変更後	変更前
ミオグロビン (1358 / 5C090)	検査会社	エスアールエル	
	検査方法	CLEIA	CLIA
	基準範囲	男性　：15.8 - 105.9 女性　：10.5 - 70.0	男性　：154.9 以下 女性　：106.0 以下
	結果単位	ng/mL	同左
	JLAC10	5C090-0000-023-052	5C090-0000-023-051
	変更理由	相関のよい試薬に変更のため	

- **新旧二法の相関**

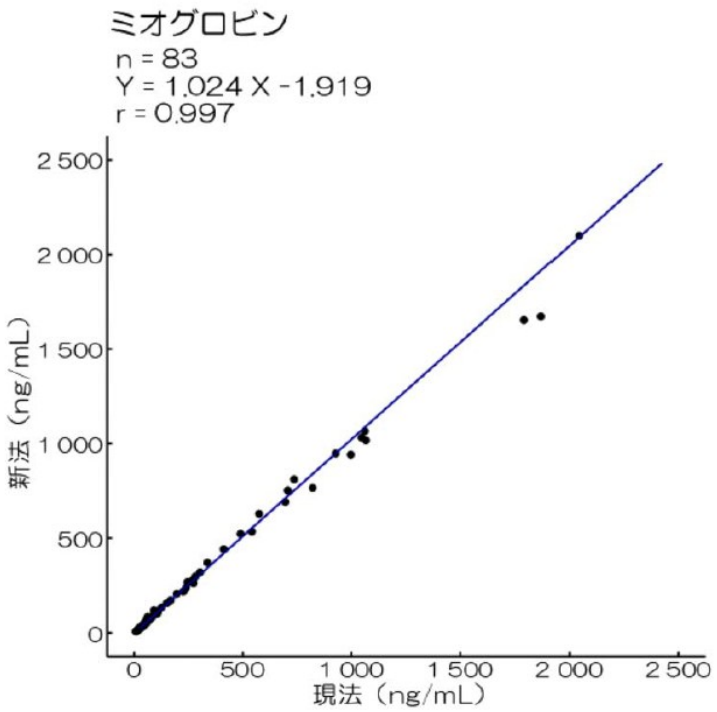

SRL NEWS No.2026-013